

# 111-1 ACCESO REMOTO SIN LLAVES

2001 WINDSTAR

Para información de diagnóstico, refiérase a la sección 501-14B del Manual de taller.

SIEMPRE ENERGIZADO



\* CON ARRASTRE DE REMOLQUE CLASE I


LUCES DE CORTESÍA  
PÁGINA 89-1

VÉASE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
PÁGINA 13-15





MÓDULO DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES (RKE)

151-5 C1

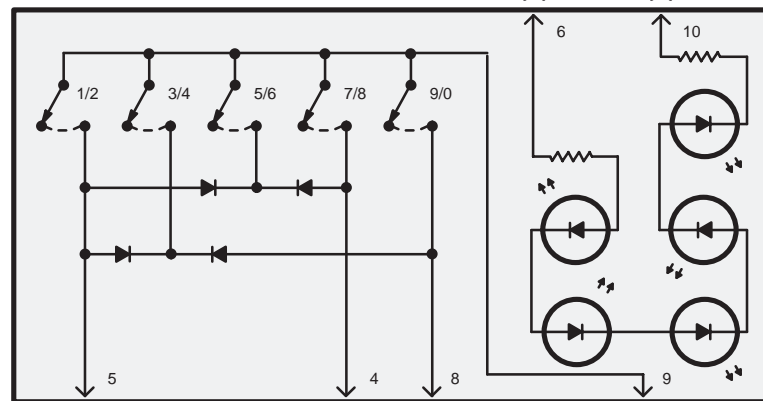

ENSAMBLE DEL INTERRUPTOR DEL TECLADO

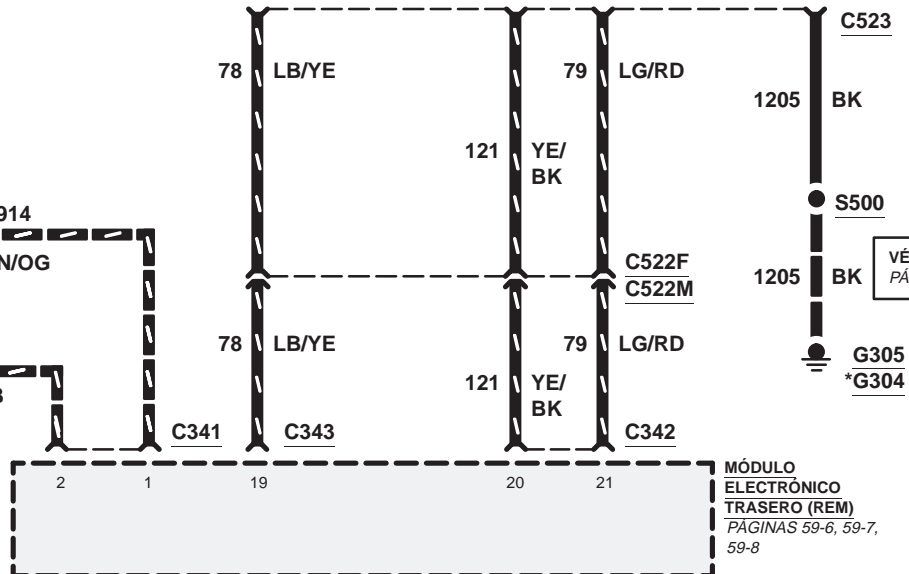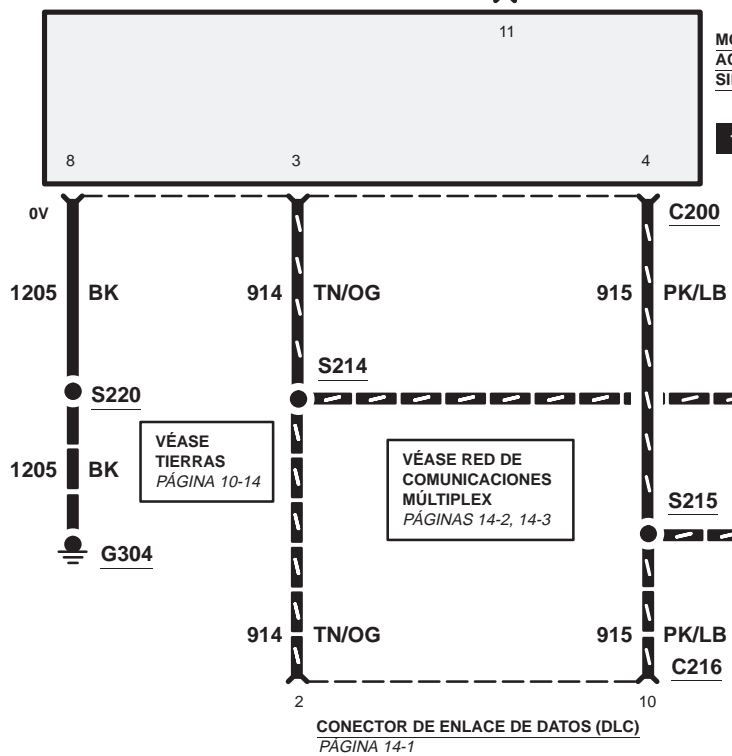


MÓDULO ELECTRÓNICO TRASERO (REM)  
PÁGINAS 59-6, 59-7, 59-8

Para la descripción y localización de componentes, conectores, uniones, tierras y número de parte básico, refiérase al índice de localización, celda 152.

# ACCESO REMOTO SIN LLAVES 111-2


2001 WINDSTAR

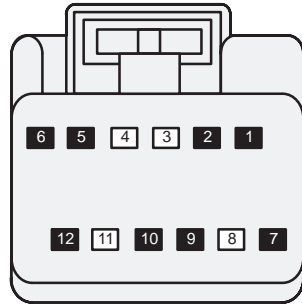

**C200**

## MÓDULO DE ACCESO REMOTO SIN LLAVES (RKE)

TERM.	CIRCUITO	FUNCIÓN DEL CIRCUITO
1	—	SIN USO
2	—	SIN USO
3	914 (TN/OG)	Bus de datos SCP (+)
4	915 (PK/LB)	Bus de datos SCP (—)
5	—	SIN USO
6	—	SIN USO
7	—	SIN USO
8	1205 (BK)	Tierra
9	—	SIN USO
10	—	SIN USO
11	797 (LG/VT)	Alimentación de energía (siempre energizado)
12	—	SIN USO

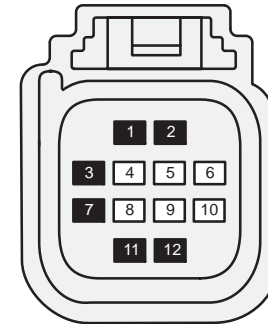

**C523**

## ENSAMBLE DEL INTERRUPTOR DEL TECLADO

TERM.	CIRCUITO	FUNCIÓN DEL CIRCUITO
1	—	SIN USO
2	—	SIN USO
3	—	SIN USO
4	121 (YE/BK)	Entrada B del ensamble del interruptor del teclado
5	78 (LB/YE)	Entrada A del ensamble del interruptor del teclado
6	1458 (VT/WH)	Energía de la iluminación
7	—	SIN USO
8	79 (LG/RD)	Entrada C del ensamble del interruptor del teclado
9	1205 (BK)	Tierra
10	1334 (OG/WH)	Tierra de la iluminación
11	—	SIN USO
12	—	SIN USO

## LISTA DE REFERENCIA DE CONECTORES

CONECTOR	SECCIÓN-PÁGINA
C216	14-4
C341	59-12
C342	59-13
C343	59-13